




## Laura

### Scheda tecnica per predisposizione impianto

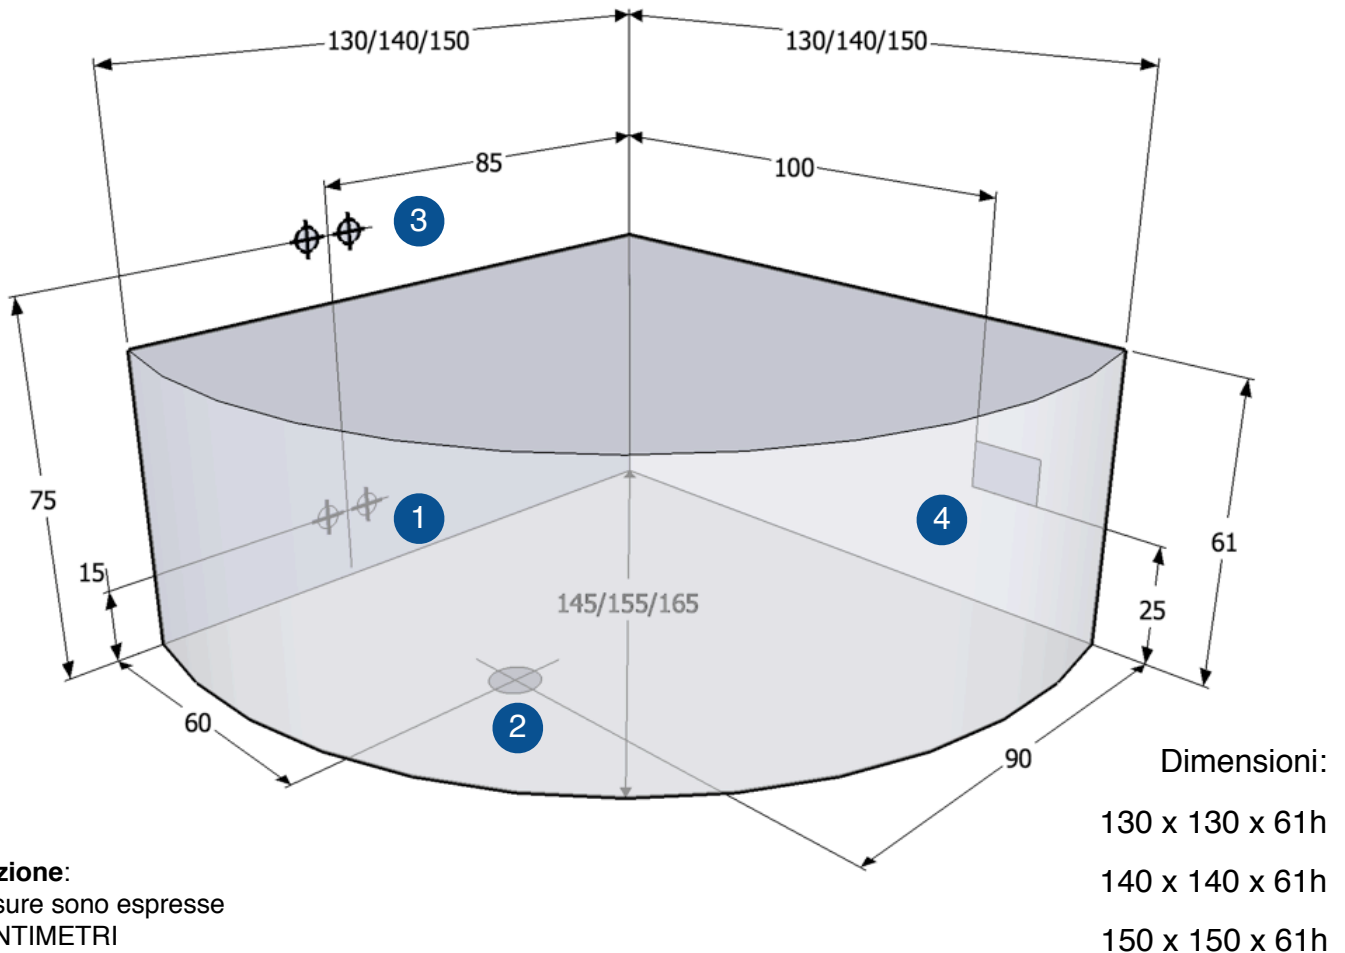

**Attenzione:**  
Le misure sono espresse  
in CENTIMETRI



#### Allacciamento idraulico

1. Prese a filo parete 1/2" acqua calda + fredda per rubinetteria a bordo vasca e per impianto disinfezione.
2. Scarico a filo pavimento, manicotto 40mm, del tipo ad innesto con guarnizioni interne.
3. Eventuale posizione gruppo rubinetteria a muro, necessario solo nel caso la vasca ne sia sprovvista.



#### Allacciamento elettrico

4. Punto arrivo corrente elettrica. Cavo 3x2,5 lungo 2,5 metri, proveniente direttamente da un interruttore differenziale magnetotermico ad alta sensibilità (salvavita) IDn < 10mA.

Alimentazione: 220Vac

Consumo max 1350W (per niagara 1)