




Lawrence

Scheda tecnica per predisposizione impianto

Posizionamento ▼
DESTRO

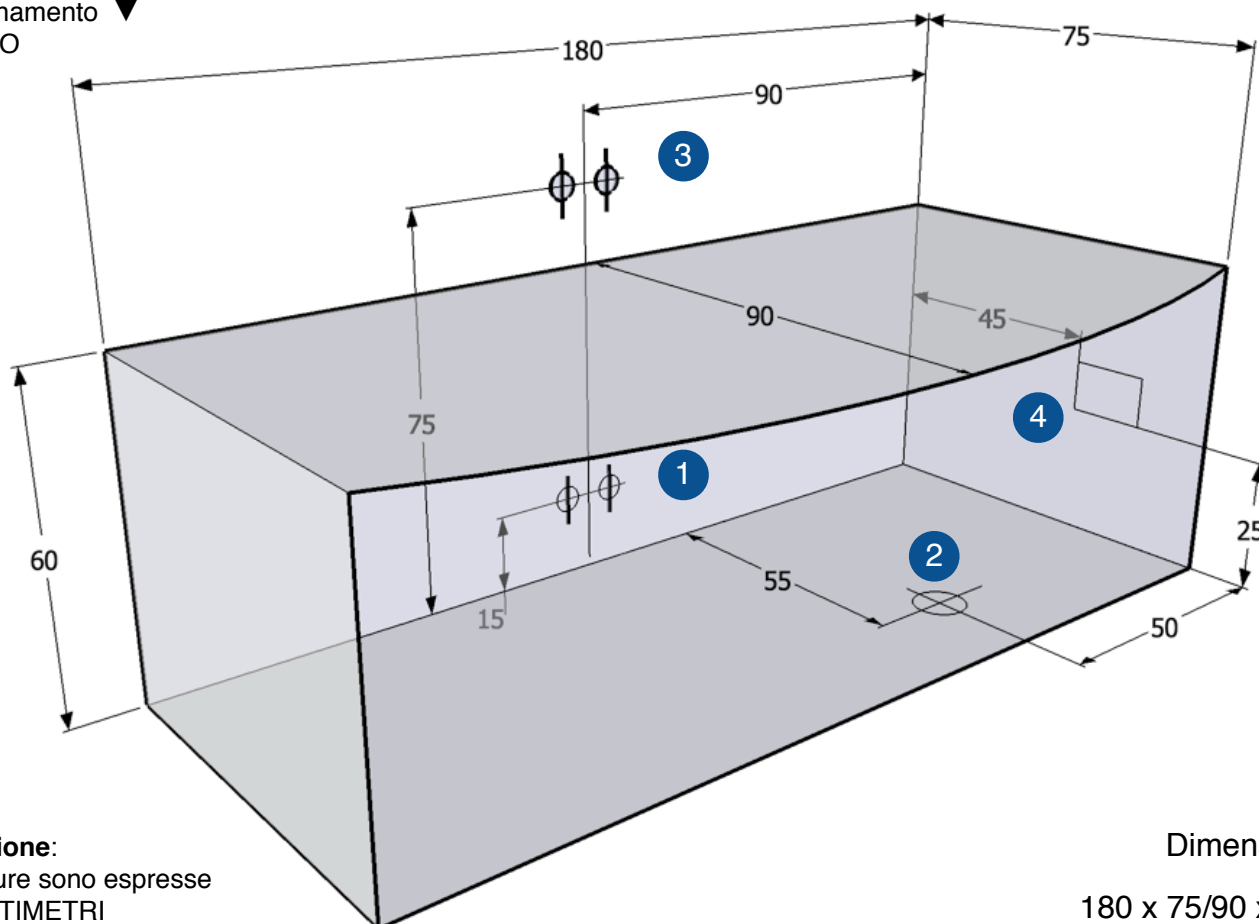

Attenzione:
Le misure sono espresse
in CENTIMETRI

Dimensioni:
180 x 75/90 x 60h



Allacciamento idraulico

1. Prese a filo parete 1/2" acqua calda + fredda per rubinetteria a bordo vasca e per impianto di disinfezione.
2. Scarico a filo pavimento, manicotto 40mm, del tipo ad innesto con guarnizioni interne.
3. Eventuale posizione gruppo rubinetteria a muro, necessario solo nel caso la vasca ne sia sprovvista.



Allacciamento elettrico

4. Punto arrivo corrente elettrica. Cavo 3x2,5 lungo 2,5 metri, proveniente direttamente da un interruttore differenziale magnetotermico ad alta sensibilità (salvavita) IDn < 10mA.

Alimentazione: 220Vac

Consumo max 1350W (per niagara 1)